


关于[西丽水库地区]法定图则和[铁岗-石岩水库地区]法定图则局部调整的通告

依据《深圳市城市规划条例》，经深圳市城市规划委员会授权，法定图则委员会 2019 年第 20 次会议审批通过[西丽水库地区]法定图则和[铁岗-石岩水库地区]法定图则局部调整事项，现予以公布：

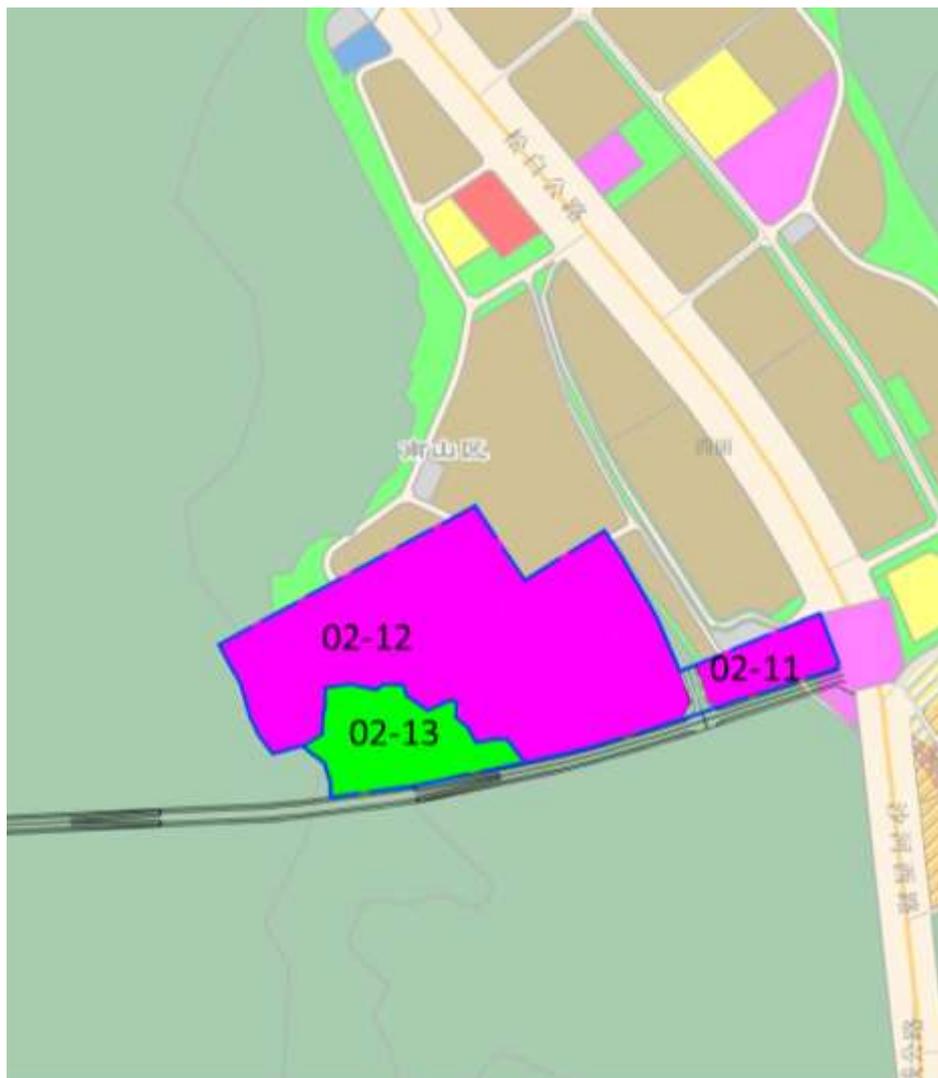

地块控制指标一览表

地块编号	用地代码	用地性质	用地面积 (㎡)	容积率	配套设施设置	备注
02-11	G1C0	科研用地	15052	——		规划, 建筑布局时应注重与地形结合, 减少土方开挖量, 合理控制建筑高度。
02-12	G1C0	科研用地	150509	——	110kv 变电站(建筑面积不少于 2500 m ²), 垃圾转运站(建筑面积 300 m ²)。	
02-13	G1	公园绿地	32129	——	(110kv 变电站及垃圾转运站可结合后期建筑方案设计, 在 02-12 或 02-13 地块统筹布局设置)	规划

深圳市城市规划委员会

深圳市规划和自然资源局

2020 年 1 月 6 日