


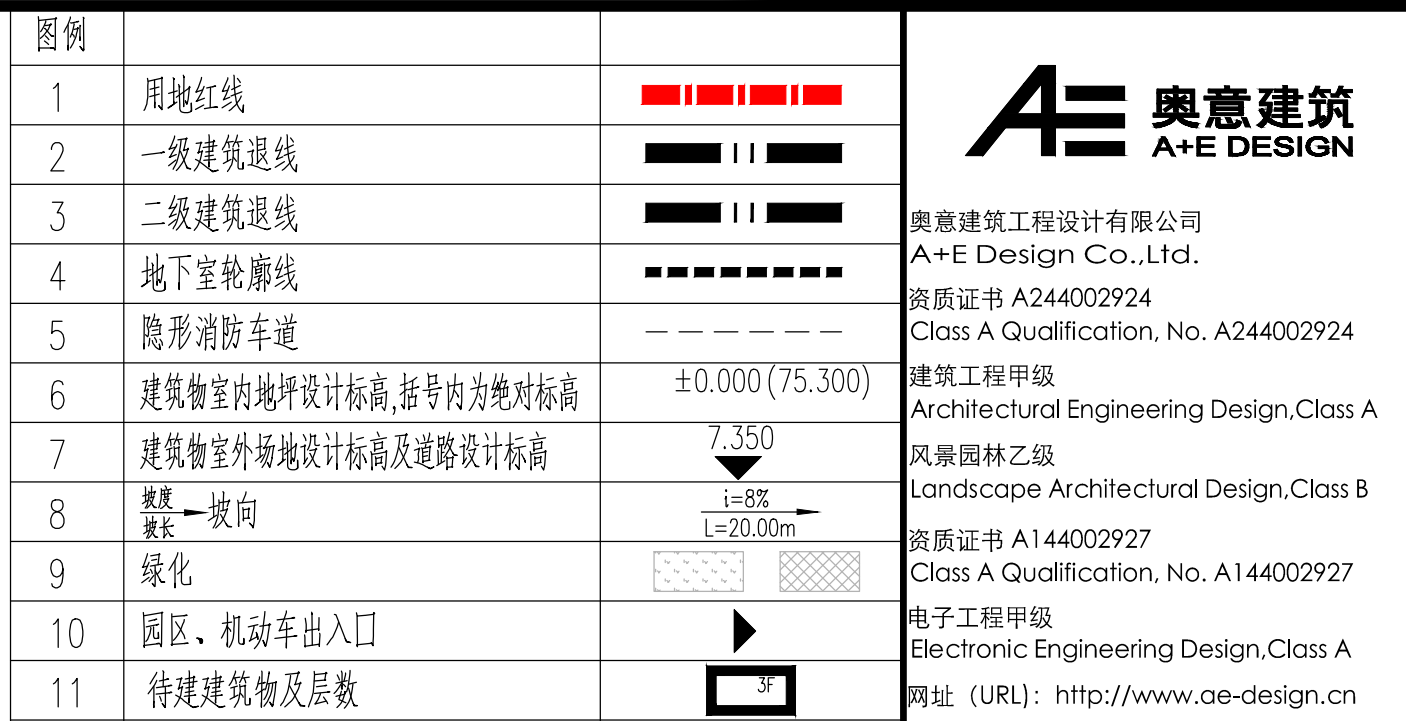


12	道路中心线	—— ————	建设单位: CLIENT: 深圳市幸福仪器有限公司
13	消防登高场地		
14	建筑出入口		
		Y-30114.487	

15	烟重定位坐标	$+ Y=24599.553$	合作设计单位: CODESIGN:
16	上移范围		

说明:

- 1、本图依据甲方提供的电子地形图文件进行设计;
- 2、本图所注尺寸、尺寸、标高、道路长度均以米为单位;
- 3、本项目参照黄海高程,±0.000为绝对高程75.30;
- 4、图中标注绿化种植株数及坐标为建筑定线,标注建筑外墙与道路红线等相对尺寸进行设计;
- 5、本图设计不含道路绿化景观化设计,图中所示绿化广场的景观设计仅作为示意,景观设计在此基础上进行深化设计;
- 6、现场情况如与设计不符时,应经业主、设计单位、施工单位三方共同协商解决;

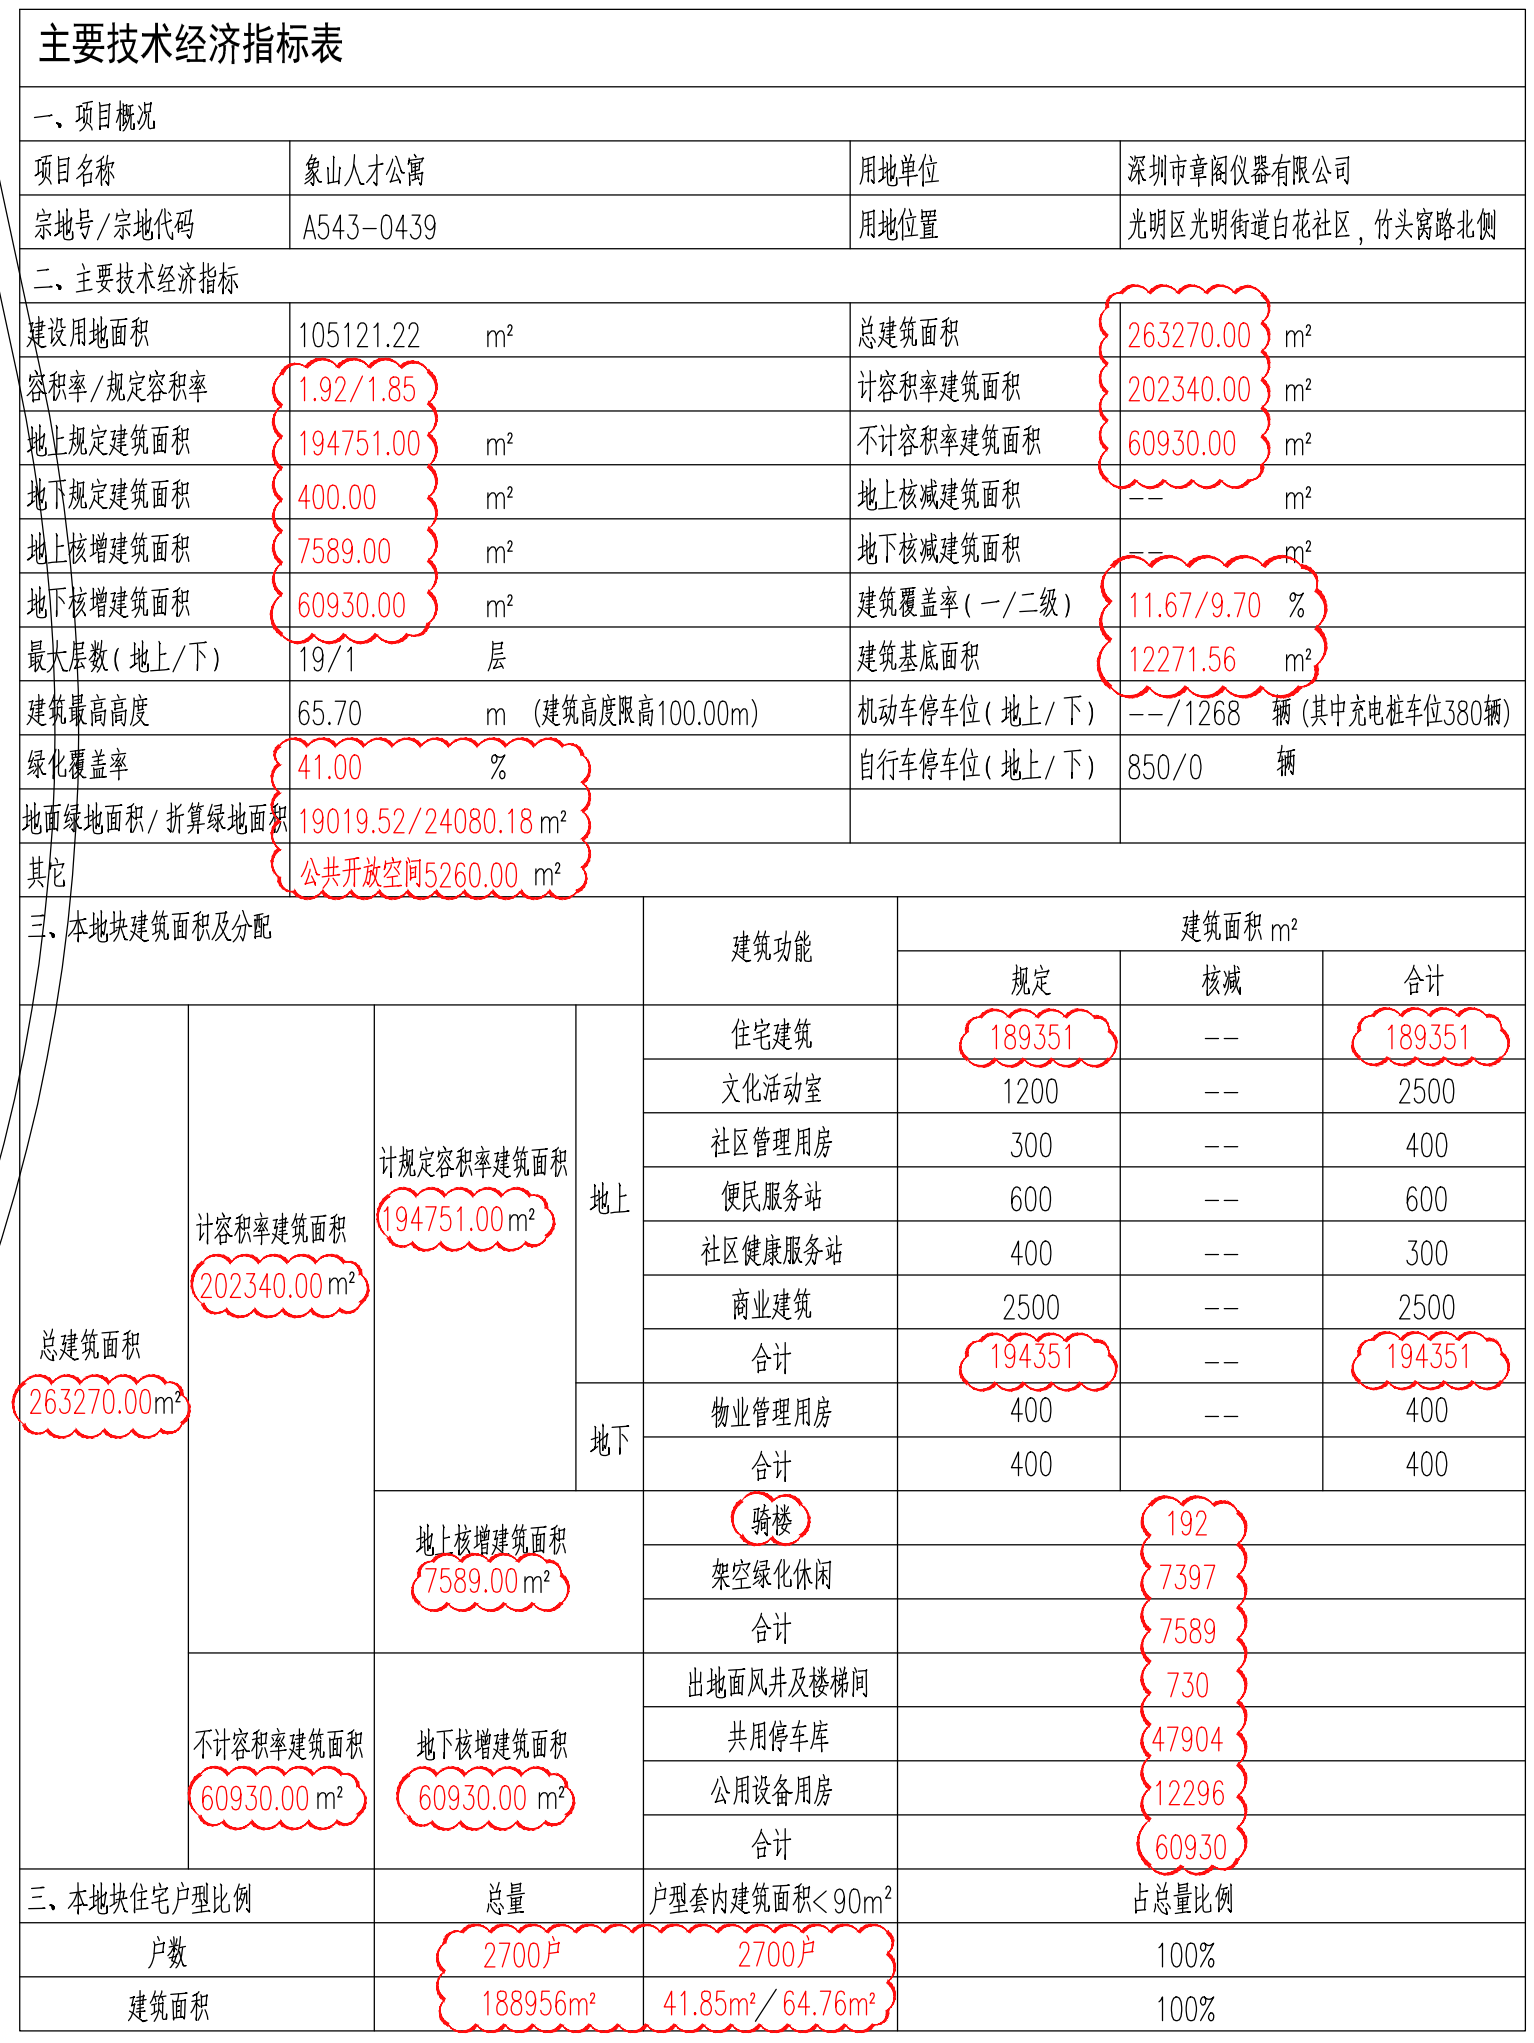

主要修改内容如下:

- 根据设计深化, 商业、门卫外轮廓微调;
- 根据设计深化, 商业编号为 18-20 栋调整为 18-19 栋, 相应公共开放空间布局调整;
- 根据设计深化, 项目内消防站建筑退线调整;
- 根据设计深化, 小区内儿童门道、绿化布局调整;

5、主要技术经济指标表中, 住宅建筑面积由 189873.3m²调整为 189351.3m², 架空层伙休休闲建筑面积由 7113m²调整为 7397m², 地面风井及楼梯间建筑面积由 738m²调整为 730m², 共用停车库建筑面积由 47609m²调整为 47904m², 公共设备用房建筑面积由 12551.1m²调整为 12296m², 新增楼梯间增加 192m², 公共开放空间面积由 5266.98m²调整为 5260.00m², 地面绿地面积/折算绿地面积分别为 22398.74/22348.13m²调整为 19019.52/24080.18m², 容积率由 0.90 调整为 0.914002; 建筑基底面积由 11448.59m²调整为 12271.56m², 建筑覆土率(一/二级)建筑密度调整为 11.67%/9.70%, 住宅户数为 2772 户调整为 700 户, 其它指标和指标表不变。

人行道
非机动车道
绿化带
机动车道
道路中心线

注：本次修改仅限云线图示部分。